
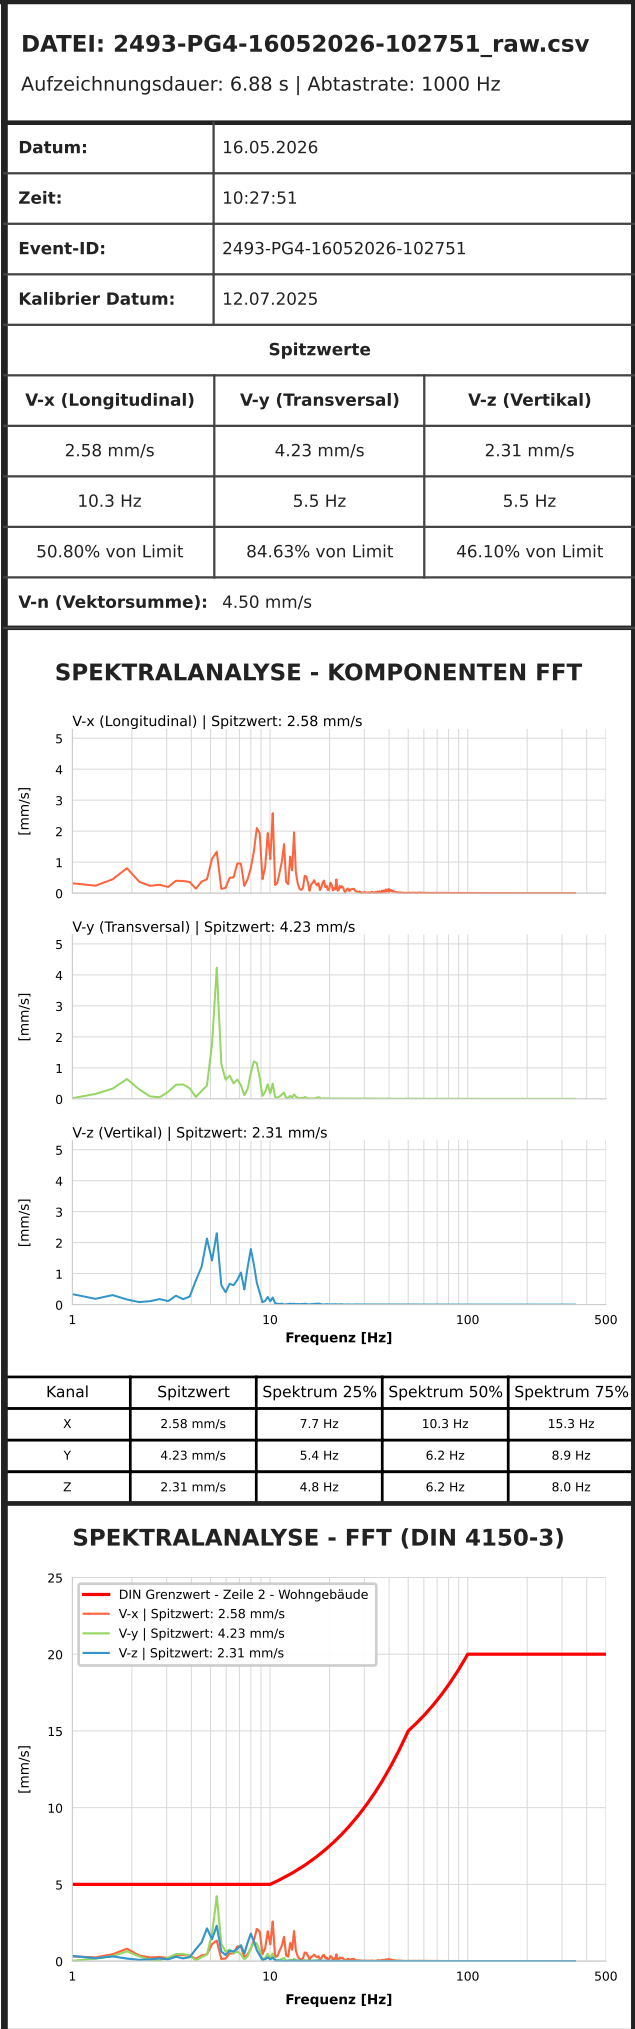


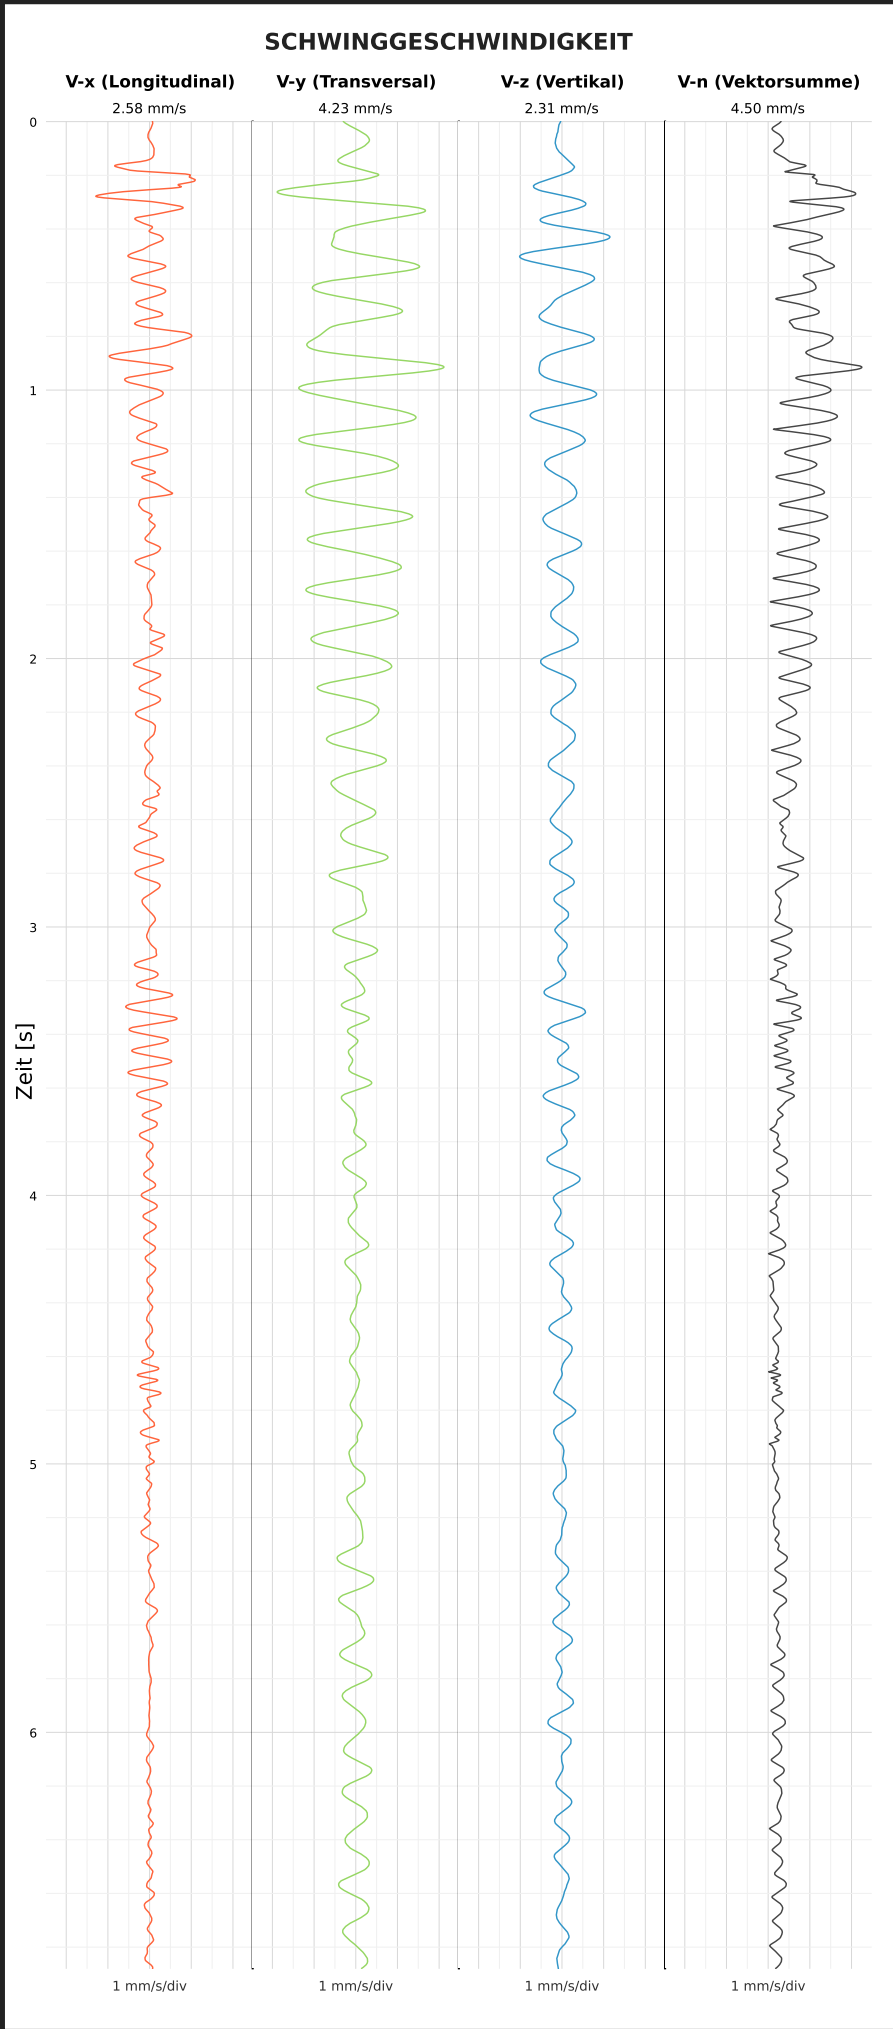

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

DIN Grenzwert - Zeile 2 - Wohngebäude

V-x | Spitzwert: 2.58 mm/s

V-y | Spitzwert: 4.23 mm/s

V-z | Spitzwert: 2.31 mm/s

Frequenz [Hz]

1

10

100

500